


Strategisch vragen


eigenaren OVL-netten :

- Welke netcapaciteit?
- Invloed energietransitie?
- Onderhouden of vervangen?
- Mogelijkheden gelijkspanning (DC) voor het OVL-net van Zoetermeer?

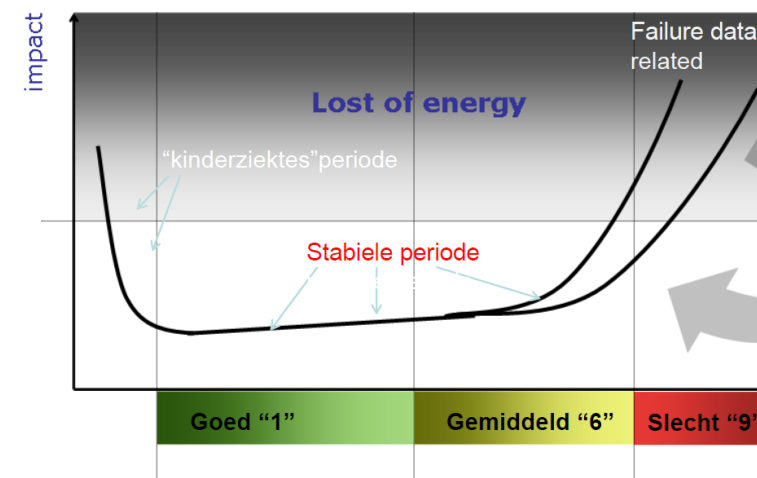


Kabel onderzoeksresultaten

- Diagnose methode kabels ontwikkeld
- Afgeschreven oude OVL netten hebben forse restlevensduur
- Prognose: gerepareerde kabels gaan nog minimaal 20 jaar mee
- Oude kunststof (YMKaS) en VGPLK (Papier) kabels geschikt voor DC

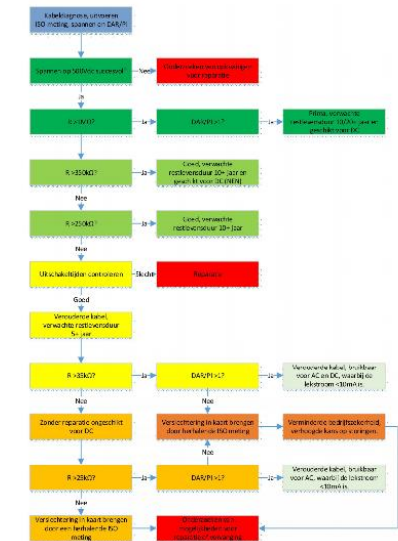

Circulariteit met gelijkspanning DC

Meer capaciteit
Minder materiaal

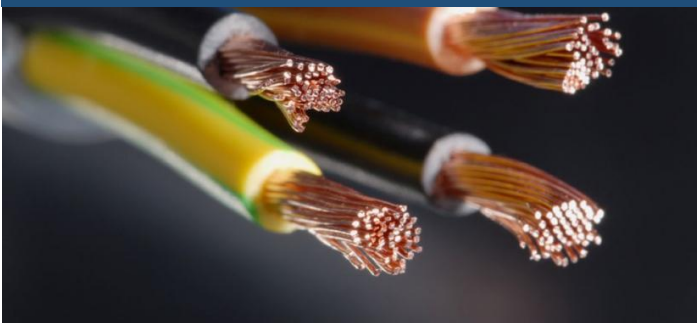

Energiebesparend



Langere levensduur, minder
onderhoud dus lagere kosten



Toekomstgericht

